



Уссурийский городской округ
Приморского края
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»
692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Карбышева, 27, тел./факс (4234) 32-10-33
ИНН 2511040110, КПП 251101001
Расчетный счет 40602810300000000019 в
Филиале ОАО СКПБ «Примсоцбанк» г.
Уссурийска Корреспон-ий счет
30101810200000000855, БИК 040508855
ОКПО 57824711, ОКОХН 19780

Заказчику:
Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
Компания "ГлавМонтажОбъединение",
в лице Генеральный директор:
Панкратов Геннадий Михайлович
Уссурийск, Выгонная, 2

ДАТА 21.11.2016 Номер 3-1/1243
На Ваш № (б/н) от 23.11.2016

**Технические условия на водоснабжение и канализацию,
подключение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: Уссурийск, Чичерина, 120**

Технические условия на водоснабжение и канализацию, подключение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: Уссурийск, Чичерина, 120 выданы заказчику
Заказчику:

**Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания
"ГлавМонтажОбъединение",
в лице Генеральный директор:
Панкратов Геннадий Михайлович на основании заявления от 23.11.2016.**

I. Технические условия на водоснабжение и канализацию

1. Водоснабжение.

1.1. Разрешаемый суточный отбор объема питьевой воды из системы водоснабжения города:
- максимальный объем водопотребления - 37,8 м³/сут.

2. Канализация.

2.1. Разрешаемый объем водоотведения в канализационную систему города:
- максимальный объем сточных вод - 37,8 м³/сут.

3. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

3.1. Срок подключения строящегося многоквартирного жилого дома к сетям водопровода и канализации определить "Договором о подключении к централизованным системам водоснабжения", "Договором о подключении к централизованным системам водоотведения". В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г за №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" (пункт №106) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологическое присоединение) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

4. Срок действия технических условий:

4.1. Технические условия действительны 3 года со дня даты выдачи.

5. Особые условия:

5.1. С МУП «Уссурийск-Водоканал» заключить «Договор о подключении к системе водоснабжения и водоотведения».

5.2. Обязательства МУП «Уссурийск-Водоканал» по обеспечению подключения **строящегося многоквартирного жилого дома** по адресу: **Уссурийск, Чичерина, 120** к сетям водоснабжения и канализации прекращаются в случае, если в течение одного года с даты получения технических условий правообладатель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения (п. 16 «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г за №83).


Главный инженер
МУП "Уссурийск-Водоканал"



В.С. Тихонов



Схема подключения к сети водопровода и канализации строящегося многоквартирного дома по ул. Чичерина д.120 в г.Уссурийске

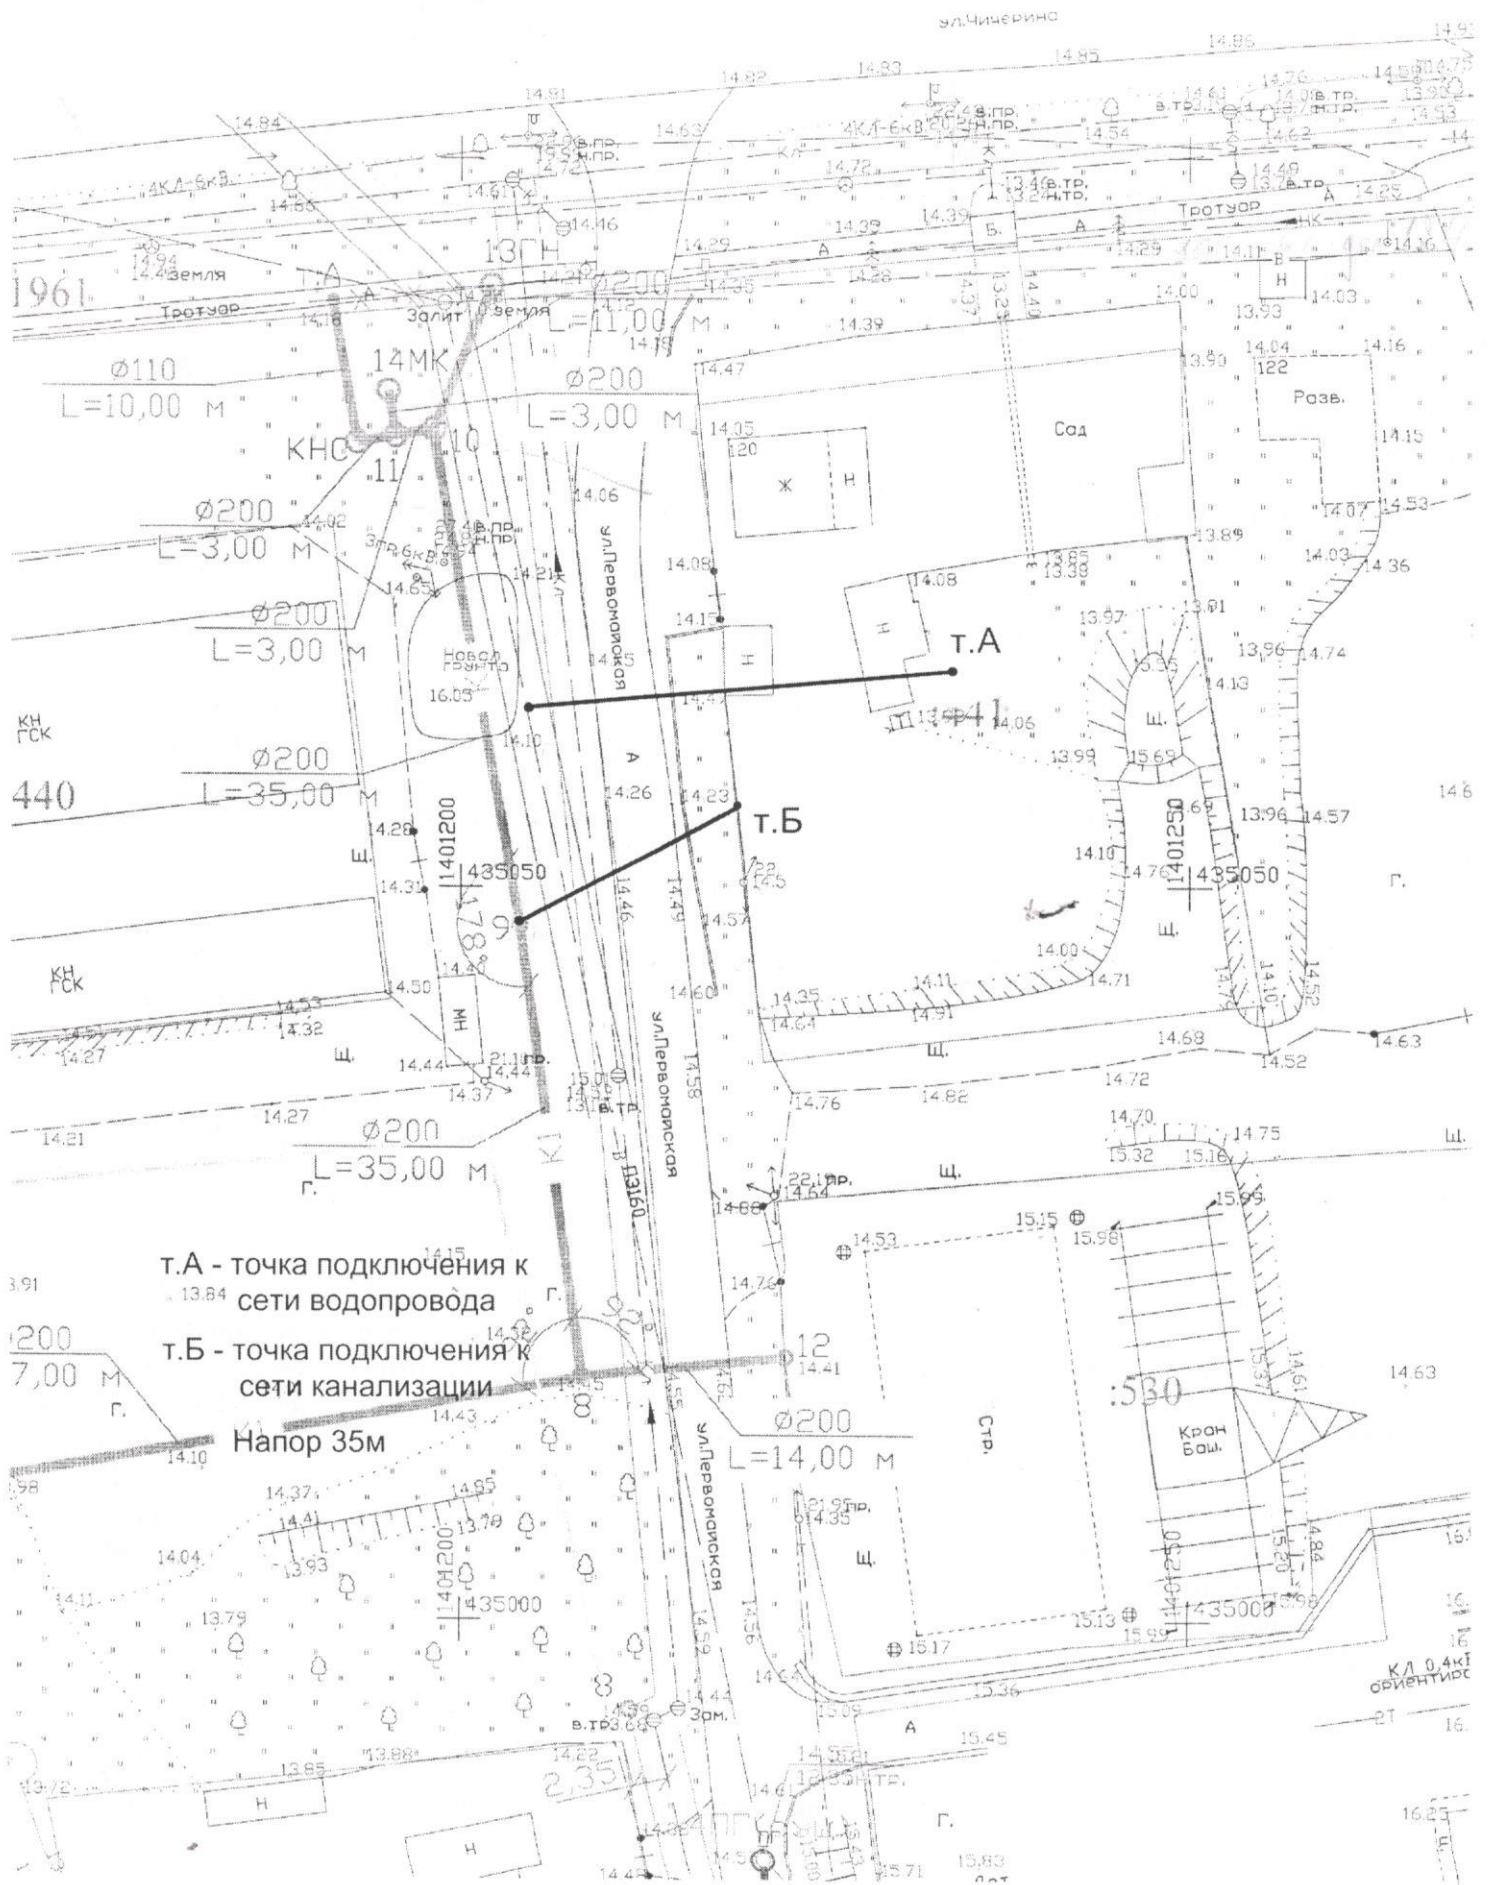

Т.А - точка подключения к сети водопровода

Т.Б - точка подключения к сети канализации

Напор 35м